Elektrificering på Banedanmarks jernbanenet
Bilag 3.3G

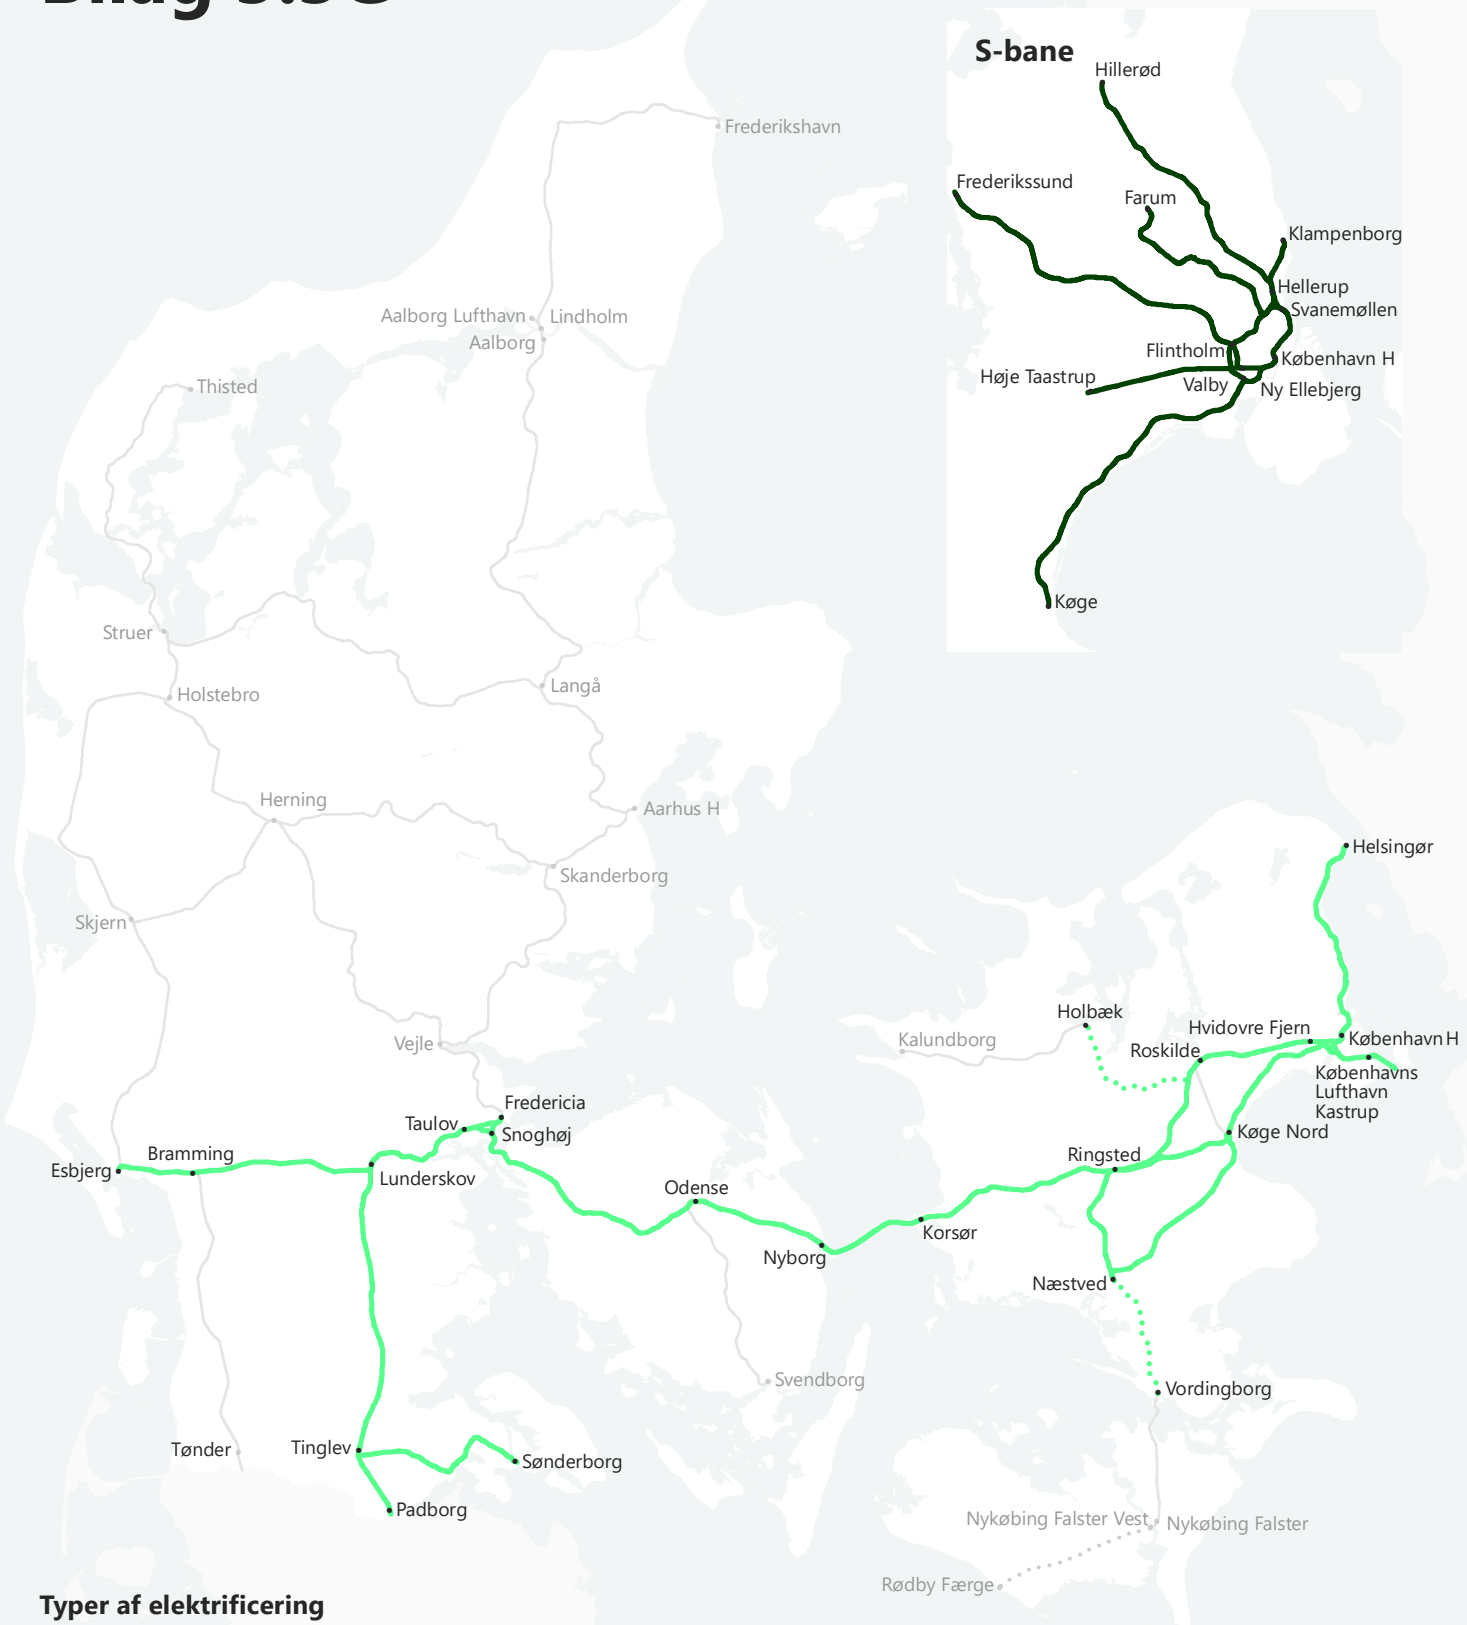

Typer af elektrificering

- 25 kV 50 Hz vekselstrøm
- 25 kV 50 Hz vekselstrøm, elektrificeret men endnu ikke eldrift
- 1650 V jævnstrøm
- Spærret til ultimo 2028

Gyldighedsperiode: K25

© Banedanmark d. 28.09.2023